CIEMME PROGETTI	CLIENTE CUSTOMER STABILIMENTO PLANT LOCATION IMPIANTO UNIT	Job No.	Revisione 0 1 2 3 4
		Spec./Dwg/N°	
		Foglio 1 di 1 / Data / Draw CIEMME	

TIPICO MOTORE - "ESECUZIONE Ex-d"

RIASSUNTIVO STACCHI	
DIM.	QTY.
3/4"	21
2"	1

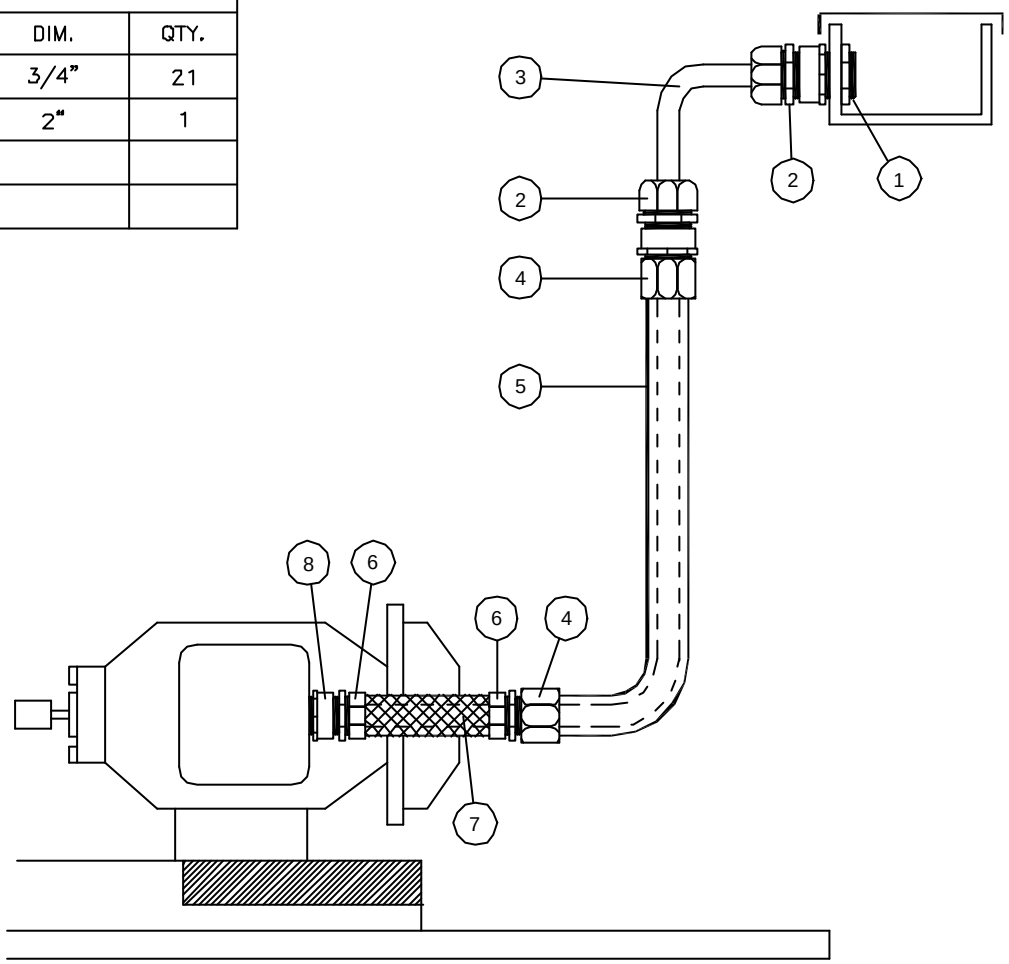

LA DIMENSIONE DELL'IMBOCCO DOVRA ESSERE VERIFICATA DALL'INSTALLATORE

DIM.	SIGLA
¾"	ABBATTIMENTO
¾"	G103
¾"	G104
¾"	G113
¾"	G114
¾"	G202
¾"	G204
¾"	M102
¾"	M111
¾"	M112
¾"	M300
¾"	M301.1
¾"	M301.2
¾"	M302
¾"	M310
¾"	P401.1
¾"	P401.2
¾"	P402.1
¾"	P402.2
¾"	POMPA H2SO4
¾"	VENTILATORE
2"	M110

POS.	DESCRIZIONE	DIM.	QTY.	TOT. QTY.	CODICE
1	GHIERA IN OTTONE		1		TEAFLEX
2	PRESSACAVO MASCHIO IP65		2		TEAFLEX
3	CAVO RAME ISOLATO	(1)			PIRELLI / FG7(O)R
4	MANICOTTO		2		TEAFLEX
5	TUBO CONDUIT	(1)			
6	RACCORDO MASCHIO - GUAINA		2		TEAFLEX
7	GUAINA METALLICA RICOPERTA IN PVC L=0,4 mt		1		TEAFLEX
8	PRESSACAVO Ex-d IIC T6 CON TESTA FILETTATA COMPLETA DI GHIERA		1		RCN/ENC

SIMBOLO	DESCRIZIONE

Note:
1) PER SEZIONE E LUNGHEZZA CAVI, CONDUIT VEDERE DISEGNO 6501 / IS / 00005 / A4

CIEMME PROGETTI

6501-042.dwg